



Kabelkennung: 001CAT.8 TEST CHANNEL

Testzusammenfassung: PASS

Datum/Uhrzeit: 24.08.2018 02:39:31

Bediener: PM

Modell: DSX-8000

Reserve 1.5 dB (NEXT 12-45)

Software-Version: V5.6 Build 5

Hauptgerät S/N: 1826128

Grenzwert: ISO11801 Channel Class I (+All)

Grenzwerte Version: V6.4

Remote S/N: 1826151

Kabeltyp: Cat 8 S/FTP

Startdatum der Kalibrierung:


Adapter Hauptgerät: DSX-CHA804

NVP: 78.0%

Hauptgerät (Modul): 22.08.2018


Remote (Modul): 22.08.2018

Länge (m)	[Paar 45]	29.2
Laufzeit (ns), Grnz. 169	[Paar 12]	126
Abweichung (ns), Grnz. 16	[Paar 12]	1
Widerstand (Ohm), Grnz. 6.40	[Paar 12]	3.25
Widerst.- Abw. (Ohm), Grnz. 0.200	[Paar 36]	0.011
P2P-Widerstandsabw. (Ohm), Grnz. 0.110	[Paar 12-78]	0.015
Einfüg.-Dämpf. Reserve (dB)	[Paar 36]	3.6
Frequenz (MHz)	[Paar 36]	2000.0
Grenzwert (dB)	[Paar 36]	32.7




Wire Map (T568B)

PASS


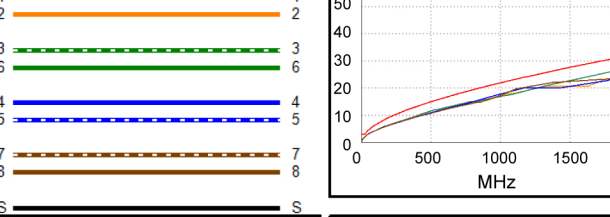


Einfüg.-Dämpf. (dB)


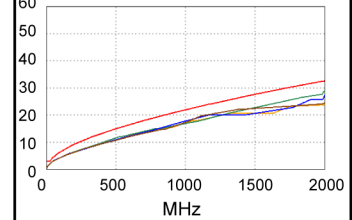


Min. Abstand Min. Wert



PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12-45	12-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	1.5	2.2	4.7	5.3
Freq. (MHz)	516.0	506.0	1990.	1938.
Grenzwert (dB)	28.0	28.2	9.7	10.1
Schlechtest Paar	45	36	36	36
PS NEXT (dB)	0.6	2.9	6.4	5.6
Freq. (MHz)	525.0	888.0	1986.	1784.
Grenzwert (dB)	24.8	18.2	6.7	8.3

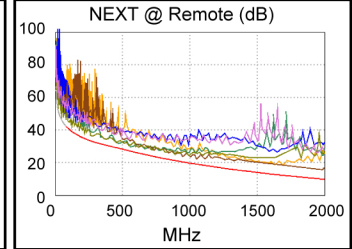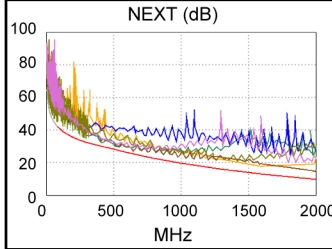



PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12-36	12-36	12-36	12-36
ACR-F (dB)	1.4	0.3	1.4	0.3
Freq. (MHz)	1750.	1756.	1750.	1756.
Grenzwert (dB)	7.1	7.1	7.1	7.1
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	3.7	2.0	4.5	2.5
Freq. (MHz)	1748.	1754.	2000.	1994.
Grenzwert (dB)	4.1	4.1	2.9	3.0

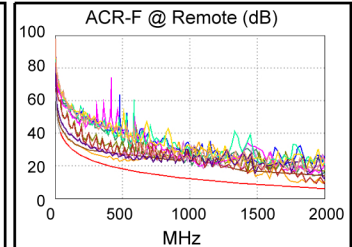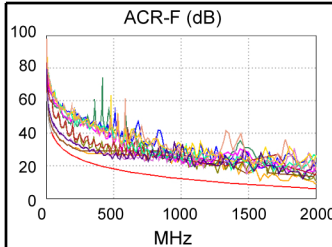

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12-45	36-78	36-45	36-45
ACR-N (dB)	5.9	5.7	10.7	12.2
Freq. (MHz)	516.0	94.0	2000.	2000.
Grenzwert (dB)	12.8	34.7	-23.1	-23.1
Schlechtest Paar	45	45	36	36
PS ACR-N (dB)	5.0	7.1	10.9	12.8
Freq. (MHz)	515.0	553.0	1994.	2000.
Grenzwert (dB)	9.8	8.4	-26.0	-26.1

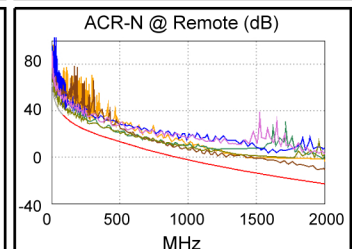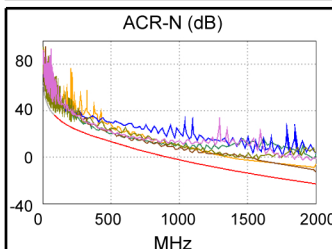

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	45	36	45	36
RL (dB)	0.5	2.1	1.6	2.1
Freq. (MHz)	195.5	1514.	1404.	1514.
Grenzwert (dB)	14.4	8.0	8.0	8.0

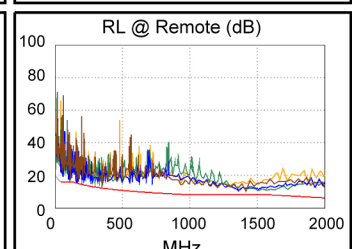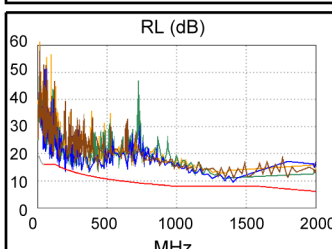

Erfüllte Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	25GBASE-T
40GBASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	



Kabelkennung: 001CAT.8 TEST CHANNEL

Testzusammenfassung: **PASS**

Datum/Uhrzeit: 24.08.2018 02:39:31

Bediener: PILOT

Modell: DSX-8000

Reserve 1.5 dB (NEXT 12-45)

Software-Version: V5.6 Build 5

Hauptgerät S/N: 1826128

Grenzwert: ISO11801 Channel Class I (+All)

Grenzwerte Version: V6.4

Remote S/N: 1826151

Kabeltyp: Cat 8 S/FTP

Startdatum der Kalibrierung:



Adapter Hauptgerät: DSX-CHA804

NVP: 78.0%



Hauptgerät (Modul): 22.08.2018

Remote (Modul): 22.08.2018



	Min. Abstand		Min. Wert	
	MAIN	SR	MAIN	SR
PASS				
Schlechtest Paar	78	78	78	78
TCL (dB)	17.6	14.7	17.6	14.7
Freq. (MHz)	1580.	1570.	1580.	1570.
Grenzwert (dB)	3.0	3.0	3.0	3.0

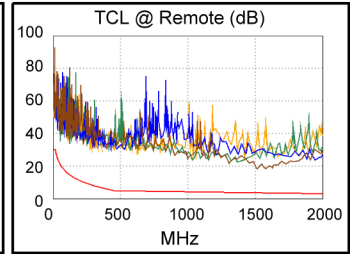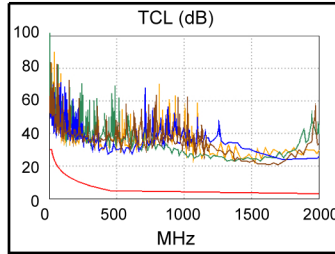

	N.A.		N.A.	
	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar			12-36	78-36
CDNEXT (dB)			17.7	17.7
Freq. (MHz)			1006.	1992.
Grenzwert (dB)				

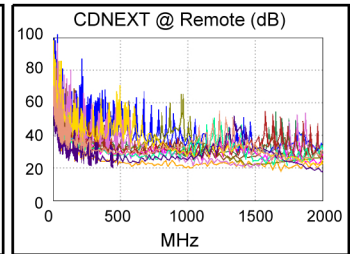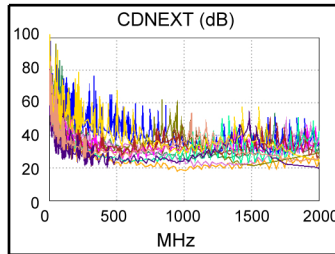

	N.A.		N.A.	
	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar			12	12
CMRL (dB)			4.8	4.8
Freq. (MHz)			305.0	294.0
Grenzwert (dB)				

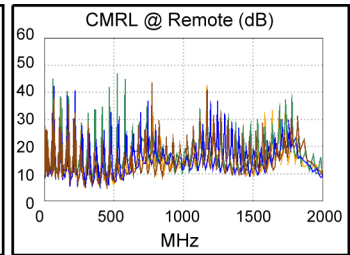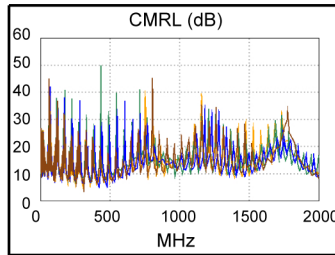

	PASS		PASS	
	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36	36	36	36
ELTCTL (dB)	7.2	7.2	7.2	7.2
Freq. (MHz)	1860.	1690.	1860.	1690.
Grenzwert (dB)	3.0	3.0	3.0	3.0

